

51

Elastični zapti-vač za zaštitu od požara B1



Siva/bijela

Silikon-prajmer



Opšte odobrenje zavoda za građevinarstvo / izvještaj testa

Kod opštih
B1-zahtjeva
P-MPA-E-00-583

1. Područje primjene

- Za upotrebu u sistemu **G** + **J** + **L**
 - Odvajanje cijevi E **G**
 - Sistem fuga E **J**
 - Sistem fuga P **L**
- Za zaptivanje dilataционих i spojnih fuga opterećenih na istezanje sa trajanjem otpornosti na vatru F90 po DIN 4102, dio 2.
- Između limova i/ili masivnih mineralnih građevinskih materijala.
- Za zaptivanje vatrootpornog ustakljivanja.

2. Prednosti

- Jednostavna obrada.

3. Osobine

- Teško zapaljiv po DIN 4102, dio 2, B1.

- Otporan na starenje, bez mirisa, otporan na UV-zrake, trajno elastičan.
- Siva boja slična RAL 7037, bijela boja slična RAL 9003.


4. Napomene

Gletovanje se treba uraditi sa neutralnim sredstvom za gletovanje kao što je naše sredstvo za gletovanje zaptivnih masa, Art.-Nr. 0893 3.

Formiranje fuga treba da se orijentiše prema DIN 18540 i DIN 18545. Zaptivno sredstvo smije bit podvrgnuto samo dvostranom prijanjanju. Svako drugo prijanjanje na nekoj podlozi može da ima za posljedicu pojавu pukotina pri kretanju elemenata, koje više ne mogu da garantuju 100%-tno zaptivanje. Da bi izbjegli trostrano prijanjanje, fugu bi trebo puniti sa sredstvom za ispune.

Minimalna dubina punjenja od 15 mm se mora osigurati sa svake strane.

Uputstvo za upotrebu

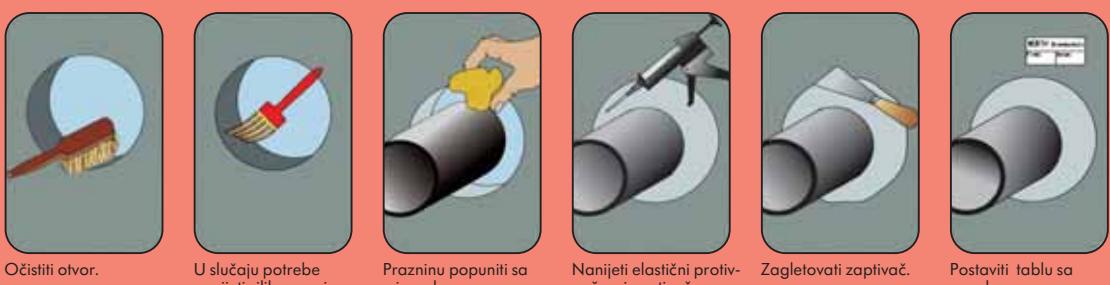

Očistiti otvor.

U slučaju potrebe nanijeti silikon prajmer.

Prazninu popuniti sa mineralnom vunom.

Nanijeti elastični protiv-požarni zaptivač.

Zagletovali zaptivač.

Postaviti tablu sa oznakama.