


## Sistem J E



**Sistem zaptivanja fuga pod teškim uvjetima koji se sastoji od negorive mineralne vune i plamenousporavajućeg silikona.**

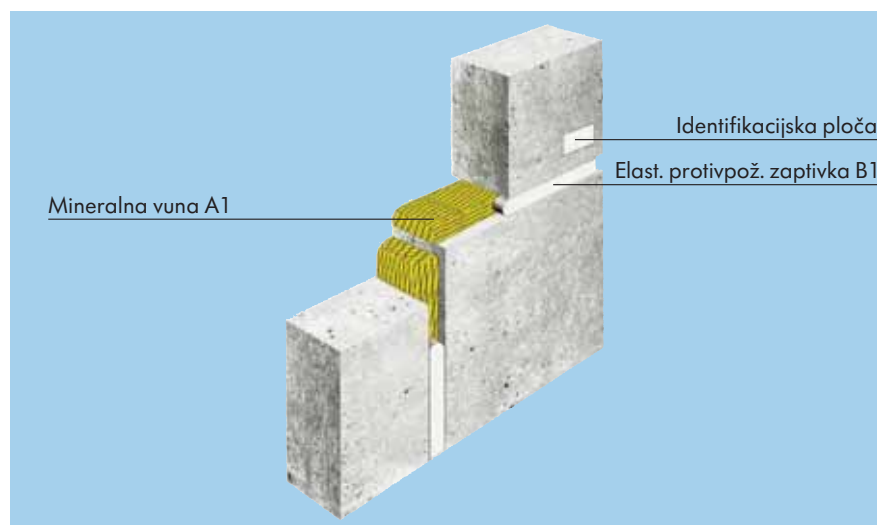

### Za novu instalaciju je potrebno

- 43** = Mineralna vuna A1
- 51** = Elastična plameno-usporavajuća zaptivka B1
- 51** = Silikon-prajmer

Gore nabrojani proizvodi se mogu naći u specifikacijama protivpožarnih proizvoda.

### Izveštaji ispitivanja i odobrenja za sljedeće primjene

Certifikat opšteg građevinskog ispitivanja  
MPA Braunschweig  
P-3260/5499-MPA BS

### Područje primjene

Ekspanzione i separativne fuge u zidovima i tavanicama.

### Svojstva

Vatro- i dimozaptivno, redukuje temperaturu, zaptiva prostorije, trajno elastično, vodootporno, elastično čak i na nižim temperaturama, obezbjeđuje intenzivnu akustičnu i termičku izolaciju.

### Napomene

- Oblikovanje fuga treba biti izvedeno prema DIN 18540 i DIN 18545.
- Podloga mora biti suha, čista i odmašćena.
- Gletovanje fuga mora biti izvedeno sa neutralnim sredstvom za gletovanje, kao što je Sredstvo za gletovanje silikona (Art.-Nr. 0893 3).

### Trajanje vatrootpornosti

F 90 (min) prema DIN 4102.

### Dimenzije

Širina fuge	10 mm	20 mm	30 mm
Dubina ugradnje silikona	15 mm	15 mm	15 mm
Debljina zida	≥ 100 mm	≥ 100 mm	≥ 100 mm